

# TTK 175 S / TTK 355 S

HR

PRIJEVOD ORIGINALNIH UPUTA  
ODVLAŽIVAČ ZRAKA



## Kazalo

Napomene za uporabu ovih uputa .....	2
Sigurnost.....	2
Informacije o uređaju .....	6
Transport i skladištenje .....	7
Montaža i puštanje u pogon.....	8
Rukovanje .....	11
Pribor koji se može naknadno naručiti.....	13
Pogreške i smetnje .....	13
Održavanje .....	15
Tehnički prilog .....	19
Uklanjanje .....	26
Izjava o sukladnosti.....	27

## Napomene za uporabu ovih uputa

### Simboli



#### Opasnost

Ovaj simbol upućuje na to da ekstremno zapaljivi plin predstavlja opasnost po život i zdravje ljudi.



#### Opasnost

Ovaj simbol upućuje na to da zapaljivo rashladno sredstvo predstavlja opasnost po život i zdravje ljudi.



#### Upozorenje na električni napon

Ovaj simbol upućuje na to da postoje opasnosti od električnog napona po život i zdravje osoba.



#### Upozorenje

Signalna riječ označava opasnost srednjeg stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može uzrokovati smrt ili tešku ozljedu.



#### Oprez

Signalna riječ označava opasnost niskog stupnja rizika koja, ako se ne izbjegne, može uzrokovati malu ili umjerenu ozljedu.

#### Napomena

Oznaka opasnosti upućuje na važne informacije (npr. materijalnu štetu), ali ne na opasnost.



#### Informacija

Napomene s ovim simbolom pomažu vam pri brzom i sigurnom obavljanju radova.




#### Pridržavajte se uputa

Napomene s ovim simbolom upućuju vas da se valja pridržavati uputa.

Aktualnu verziju ovih uputa možete preuzeti na sljedećoj poveznici:

TTK 175 S



<https://hub.trotec.com/?id=39717>

TTK 355 S



<https://hub.trotec.com/?id=39718>

### Sigurnost

**Prije puštanja uređaja u pogon / primjene uređaja pomno pročitajte ove upute i uvijek ih čuvajte u neposrednoj blizini mesta postavljanja ili na uređaju!**



#### Upozorenje

#### Pročitajte sve sigurnosne napomene i upute.

Propusti u pridržavanju sigurnosnih napomena i uputa mogu uzrokovati električni udar, požar i/ili teške ozljede.

#### Sve sigurnosne napomene i upute sačuvajte za budućnost.

- U okviru odredaba europske norme (EN 60335-1): Djeca iznad 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, senzoričkih ili umnih sposobnosti ili nedovoljna iskustva i znanja smiju se koristiti ovim uređajem ako su pod nadzorom ili ako su podučene o sigurnoj uporabi uređaja i opasnostima koje iz toga proizlaze. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju bez nadzora obavljati čišćenje ni korisničko održavanje.

- U okviru odredaba međunarodne norme (IEC 60335-1):  
Ovaj uređaj nije namijenjen za uporabu od osoba (uključujući djecu) smanjenih tjelesnih, senzoričkih ili umnih sposobnosti ili nedovoljna iskustva i znanja osim ako nisu pod nadzorom osobe zadužene za njihovu sigurnost ili ako su od nje do bile upute kako se koristiti uređajem. Djeca bi morala biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.
- Uređaj nemojte pogoniti u prostorijama ili područjima ugroženima eksplozijom niti ga nemojte postavljati u njima.
- Uređaj nemojte pogoniti u agresivnoj atmosferi.
- Uređaj postavite u okomit i stabilan položaj na vodoravnu i stabilnu površinu.
- Nakon mokrog čišćenja uređaj pustite da se osuši. Nemojte ga puštati da radi dok je mokar.
- Uređaj nemojte pogoniti niti njime rukovati vlažnim ili mokrim rukama.
- Uređaj nemojte izlagati izravnom mlazu vode.
- Tijekom rada nemojte pokrivati uređaj.
- Nemojte sjedati na uređaj.
- Uređaj nije igračka. Djeci i životinje držite podalje.
- Tijekom rada povremeno nadzirite uređaj.
- Prije svake uporabe provjerite da uređaj, njegova dodatna oprema i dijelovi priključka nisu oštećeni. Nemojte upotrebljavati neispravne uređaje niti dijelove uređaja.
- Uvjerite se da su svi električni kabeli izvan uređaja zaštićeni od oštećenja (npr. od životinja). Uređaj nikada nemojte upotrebljavati ako su kabeli ili mrežni priključak oštećeni!
- Mrežni priključak mora odgovarati podatcima u Tehničkom prilogu.
- Mrežni utikač utaknite u propisno osiguranu mrežnu utičnicu.
- Producne kabele za mrežni kabel odaberite imajući u vidu priključni kabel uređaja, duljinu kabela i namjenu. Potpuno odmotajte produžni kabel. Izbjegavajte električno preopterećenje.
- Uređaj nikada nemojte upotrebljavati ako utvrdite nedostatke na utikačima i mrežnim kabelima.  
Ako se mrežni kabel ovog uređaja oštetiti, mora ga zamijeniti proizvođač ili njegova servisna služba ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.  
Neispravni mrežni kabeli ozbiljna su opasnost za zdravlje!
- Prije radova održavanja, njege ili popravljanja na uređaju mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Kada se ne koristite uređajem, uređaj isključite, a mrežni kabel izvucite iz utičnice.

- Pri postavljanju uređaja pazite na minimalni razmak od zidova i predmeta te uvjete skladištenja i uporabe u skladu s Tehničkim prilogom.
- Uvjerite se da su ulaz i izlaz za zrak slobodni.
- Uvjerite se da na usisnoj strani nikada nema prljavštine i slobodnih predmeta.
- U uređaj nikada nemojte uticati predmete niti udove.
- S uređaja nemojte uklanjati sigurnosne znakove, naljepnice niti etikete. Sve sigurnosne znakove, naljepnice i etikete održavajte u čitljivu stanju.
- Uređaj transportirajte isključivo u okomitom položaju, s ispravnjenom posudom za kondenzat odnosno crijevom za ispuštanje kondenzata.
- Prije skladištenja ili transporta ispraznjite skupljeni kondenzat. Nemojte ga piti. Postoji opasnost po zdravlje!
- Upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove jer u suprotnom nije zajamčen funkcionalan i siguran rad.

### Sigurnosne napomene za uređaje sa zapaljivim rashladnim sredstvima

- Uređaj postavljajte samo u prostorije u kojima se ne mogu nakupiti eventualni gubitci rashladnog sredstva. Prostorije bez ventilacije u koje se uređaj postavlja, skladišti ili u kojima radi moraju biti takve da nema nakupljanja izašlog rashladnog sredstva. Tako ćete izbjegići opasnosti od požara ili eksplozije koje nastaju zapaljenjem rashladnog sredstva u električnim pećnicama, štednjacima ili drugim izvorima paljenja.
- Uređaj postavljajte samo u prostorije u kojima se ne nalazi nikakav izvor zapaljenja (npr. otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili električni grijač).
- Provjerite je li rashladno sredstvo bez mirisa.
- Uređaj postavite samo u skladu s nacionalnim propisima za postavljanje.
- Pridržavajte se lokalnih propisa.
- Pridržavajte se nacionalnih propisa za plin.
- Postavljanje, rukovanje i skladištenje uređaja TTK 175 S / TTK 355 S obavljajte samo u prostoriji površine veće od 4 m<sup>2</sup>.
- Uređaj spremite tako da nisu moguća mehanička oštećenja.
- Imajte na umu da priključene cijevi ne smiju imati izvor zapaljenja.
- R290 je rashladno sredstvo koje je usklađeno s europskim propisima za zaštitu okoliša. Dijelovi rashladnog kruga ne smiju se bušiti.
- R454C ima nizak GWP (Global Warming Potential, indeks globalnog zatopljenja) od 146 i ODP (potencijal potrošnje ozona) od 0.

- Pridržavajte se maksimalne količine napunjenoosti rashladnog sredstva navedene u tehničkim podatcima.
- Nemojte bušiti niti paliti.
- Za ubrzavanje odleđivanja nemojte upotrebljavati nikakva druga sredstva osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Svatko tko radi na optoku rashladnog sredstva mora moći pokazati potvrdu o sposobljenosti od strane akreditiranog tijela kojom dokazuje kompetenciju u sigurnom radu s rashladnim sredstvima na temelju postupka koji je poznat u industriji.
- Radovi servisiranja smiju se obavljati samo u skladu s proizvođačevim uputama. Ako je za radove održavanja i popravljanja potrebna pomoć drugih osoba, educirane osobe neprestano moraju nadzirati rad sa zapaljivim rashladnim sredstvima.
- Cjelokupni optok rashladnog sredstva predstavlja hermetički zatvoren sustav koji ne zahtijeva održavanje, a održavanje odnosno popravljanje smiju provoditi samo specijalni servisi za rashladnu i klimatizacijsku tehniku ili poduzeće Trotec.

## Namjenska uporaba

Uređajem se koristite isključivo za sušenje i odvlaživanje zraka u prostoriji uz pridržavanje tehničkih podataka.

Namjenska uporaba uključuje:

- odvlaživanje i sušenje:
  - stambenih, spavačih i podrumskih prostorija
  - kupaonica
  - vikendica, kamp-prikolica
- trajno održavanje suhoće u:
  - skladištima, arhivima, laboratorijima, garažama
  - svlačionicama itd.

Uporaba drukčija od namjenske uporabe smatra se pogrešnom primjenom.

## Predvidiva pogrešna primjena

- Na uređaj nemojte odlagati predmete kao što su primjerice komadi odjeće.
- Uređajem se nemojte koristiti na otvorenom.
- Uređajem se nemojte koristiti u neposrednoj blizini bazena, kada i tuševa.
- Uređaj nikada nemojte uranjati u vodu.
- Na uređaju nemojte obavljati nikakve samovoljne izmjene konstrukcije, dograđivanje ni preuređivanje uređaja.
- Uređaj nemojte postaviti na mokru, odnosno poplavljenu podlogu, npr. u blizini podnih odvoda.

## Kvalifikacije osoblja

Osobe koje se koriste ovim uređajem moraju:

- biti svjesne opasnosti koje nastaju tijekom radova s električnim uređajima u vlažnoj okolini,
- pročitati i razumjeti upute, a posebno poglavje Sigurnost.

Radove održavanja koji zahtijevaju otvaranje kućišta smiju obavljati samo specijalizirani servisi za rashladnu i klimatizacijsku tehniku ili poduzeće Trotec.

## Sigurnosni znakovi i znakovi na uređaju

### Napomena

S uređaju nemojte uklanjati sigurnosne znakove, naljepnice ni etikete. Sve sigurnosne znakove, naljepnice i etikete održavajte u čitljivu stanju.

Na uređaju se nalaze sljedeći sigurnosni znakovi i znakovi:

### TTK 175 S

#### **WARNING • WARNUNG • ATTENTION**

**DE** Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 4 m<sup>2</sup> aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

**EN** Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 4 m<sup>2</sup>.

**FR** L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 4 m<sup>2</sup>.



Sljedeća se napomena nalazi na uređaju na njemačkom, engleskom i francuskom jeziku.

### UPOZORENJE

Postavljanje, rad i skladištenje uređaja mora se odvijati u prostoriji površine veće od 4 m<sup>2</sup>.

### TTK 355 S

#### **WARNING • WARNUNG • ATTENTION**

**DE** Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grundfläche größer als 4 m<sup>2</sup> aufgestellt, betrieben und gelagert werden.

**EN** Appliance shall be installed, operated and stored in a room with floor area larger than 4 m<sup>2</sup>.

**FR** L'appareil doit être installé, utilisé et entreposé dans une pièce avec une surface supérieure à 4 m<sup>2</sup>.



Sljedeća se napomena nalazi na uređaju na njemačkom, engleskom i francuskom jeziku.

### UPOZORENJE

Postavljanje, rad i skladištenje uređaja mora se odvijati u prostoriji površine veće od 4 m<sup>2</sup>.

**Pridržavajte se uputa**

Ovaj simbol upućuje vas da se valja pridržavati uputa.

**Pridržavanje uputa za popravljanje**

Radove zbrinjavanja, održavanja i popravljanja na optoku rashladnog sredstva smiju obavljati samo osobe s dokazom o ospozobljenosti i to u skladu s proizvođačevim uputama. Odgovarajuće upute za popravljanje dostupne su na upit kod proizvođača.

Sljedeća napomena nalazi se na uređaju na njemačkom i engleskom jeziku.

**POZOR:**

Uređaj će se pokrenuti tek nakon 3 - 5 minuta.

**Ostale opasnosti****Opasnost****Prirodno rashladno sredstvo propan (R290)!**

H220 – Vrlo lako zapaljivi plin.

H280 – Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.

P210 – Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.

P377 – Požar zbog istjecanja plina: ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.

P410+P403 – Zaštiti od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.

**Opasnost****Rashladno sredstvo R454C!**

H221 – Zapaljivi plin.

H280 – Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.

P210 – Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.

P381 – U slučaju istjecanja ukloniti sve izvore paljenja.

P403 – Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.

**Upozorenje na električni napon**

Radove na električnim sastavnim elementima smije obavljati samo ovlašteni specijalizirani servis!

**Upozorenje na električni napon**

Opasnost od električnog udara!

Uređaj nema zaštitu od vode.

Postoji opasnost od električnog udara!

Uređaj nikada ne upotrebljavajte u područjima u koje može ući voda koja kapa, prska ili teče, i nikada ga ne uranjajte u vodu!

**Upozorenje na električni napon**

Opasnost od električnog udara!

Ako uređaj dođe u dodir s vodom, postoji opasnost od električnog udara!

Ovaj uređaj nemojte upotrebljavati u neposrednoj blizini kade, tuša ni bazena!

**Upozorenje na električni napon**

Prije svih radova na uređaju mrežni utikač izvucite iz mrežne utičnice!

Mrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrim rukama.

Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.

**Upozorenje**

Ovaj uređaj može biti izvor opasnosti ako se njime nestručno i nenamjenski koriste neupućene osobe! Imajte na umu kvalifikacije osoblja!

**Upozorenje**

Uređaj nije igračka i ne smije dospijeti u dječje ruke.

**Upozorenje**

Opasnost od gušenja!

Ambalažni materijal nemojte ostavljati na podu bez nadzora. Mogao bi postati opasnom igračkom za djecu.

**Napomena**

Uređaj nemojte pogoniti bez umetnutog filtra zraka na ulazu za zrak!

Bez filtra zraka unutrašnjost uređaja jako je nečista. Na taj se način učinak može smanjiti, a uređaj oštetiti.

**Napomena**

Pri radu s posudom za kondenzat uvjerite se da je posuda ispravno postavljena!

Ako posuda za kondenzat nije ispravno postavljena ili se izvadi, uređaj se neće uključiti.

**Ponašanja u slučaju nužde**

1. Isključite uređaj.
2. Uređaj isključite iz struje. Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
3. Uređaj u kvaru nemojte ponovno priključivati na mrežu.

## Informacije o uređaju

### Opis uređaja

Uredaj osigurava automatsko odvlaživanje zraka u prostoriji pomoću načela kondenzacije.

Ventilator kroz ulaz za zrak vlažan zrak iz prostorije usisava preko filtra zraka, isparivača i kondenzatora koji se nalazi iza njega. Zrak iz prostorije na hladnom isparivaču hlađi se do temperature ispod rosišta. Vodena para iz zraka hvata se kao kondenzat odnosno mraz na lamelama isparivača. Na kondenzatoru se odvlaženi, ohlađeni zrak ponovno zagrijava i ponovno ispuhuje. Tako pripremljeni, suši zrak ponovno se miješa sa zrakom u prostoriji. Zbog neprestane cirkulacije zraka u prostoriji kroz uređaj smanjuje se vlažnost zraka u prostoriji u kojoj je postavljen uređaj.


Ovisno o temperaturi zraka i relativnoj vlažnosti zraka kondenzirana voda neprestano ili samo tijekom povremenih faza otapanja kapa kroz ugrađeni ispusni nastavak u posudu za kondenzat koja se nalazi ispod njega. Posuda za kondenzat ima plovak za mjerjenje razine napunjenoštiti.

Postoji opcija da se kondenzirana voda ispusti crijevom na priključku za kondenzat.

Uredaj omogućuje smanjenje relativne vlažnosti zraka na do pribl. 30 %.

Uredaj je opremljen upravljačkim elementom za upravljanje i kontrolu funkcija.

### Prikaz uređaja

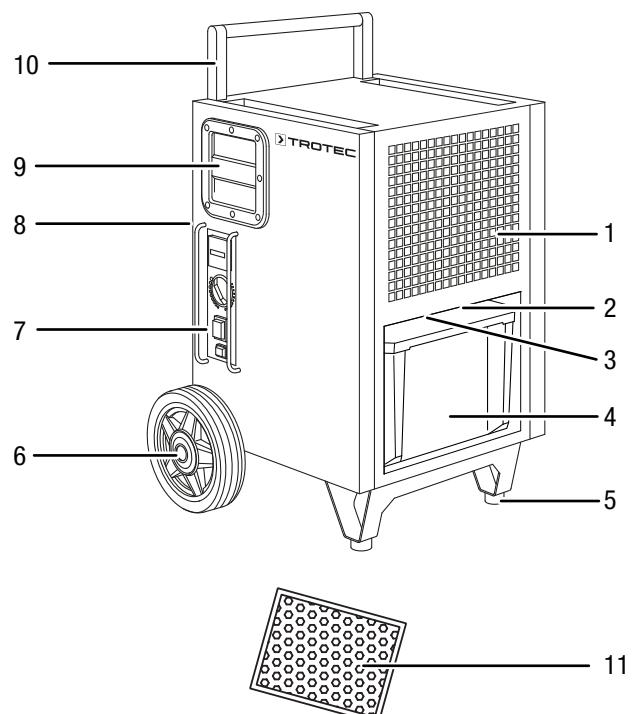

Br.	Naziv
1	Ulaz za zrak
2	Priključak za opciju crpku za kondenzat
3	Priključak crijeva za crijevo za odvod kondenzata
4	Posuda za kondenzat
5	Nožice
6	Transportni kotačići
7	Upravljački element
8	Izlaz za zrak
9	Ručka za nošenje
10	Ručka za transport
11	Filtar zraka

## Transport i skladištenje

### Napomena

Ako nepropisno skladištite ili transportirate uređaj, može se oštetiti.

Obratite pažnju na informacije o transportu i skladištenju uređaja.

### Transport

Imajte na umu da možda postoje posebni propisi za transport uređaja sa zapaljivim rashladnim sredstvom. Primjenjivim propisima o transportu definiran je raspored opreme ili maksimalan broj dijelova uređaja koji se smije zajedno transportirati.

**Prije** svakog transporta pridržavajte se sljedećih napomena:


- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Ispustite preostali kondenzat iz uređaja i crijeva za odvod kondenzata (vidi poglavlje Održavanje).
- Nemojte povlačiti uređaj za mrežni kabel.
- Uređaj kotrljajte samo po ravnim i glatkim površinama.

Uređaj je opremljen ručkom radi lakšeg transporta te transportnim kotačićima.



### Napomena

Oba donja vijka nakon raspakiravanja uređaja valja samo jedanput odvrnuti i ponovno postaviti nakon pomicanja ručke za transport.

### Ručka za transport pri isporuci

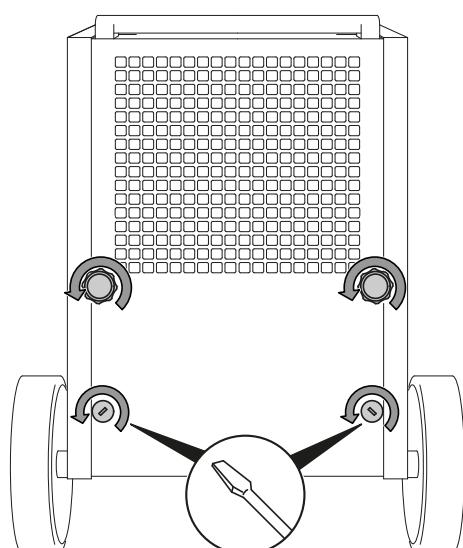




### Ručka za transport u položaju za transport

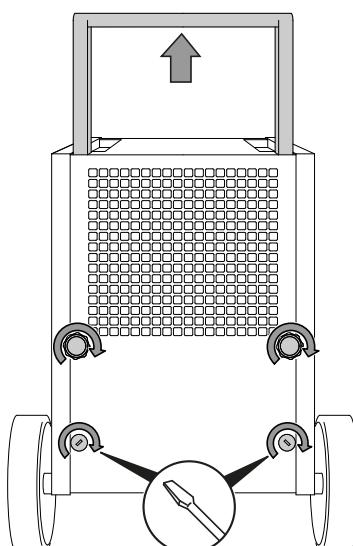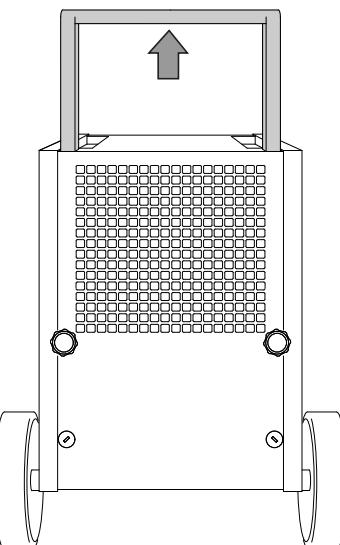

**Tijekom** transporta pridržavajte se sljedećih napomena:

- Ručku za transport uhvatite objema rukama i uređaj nagnite tako da ga možete voziti na transportnim kotačićima.
- Uređaj transportirajte do mjesta primjene.

### Slaganje uređaja u visinu

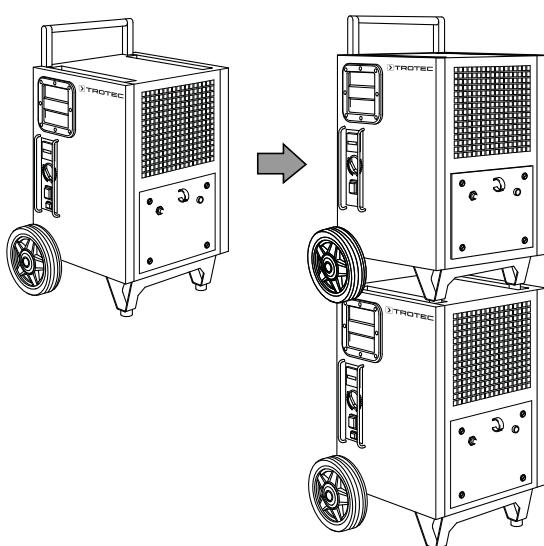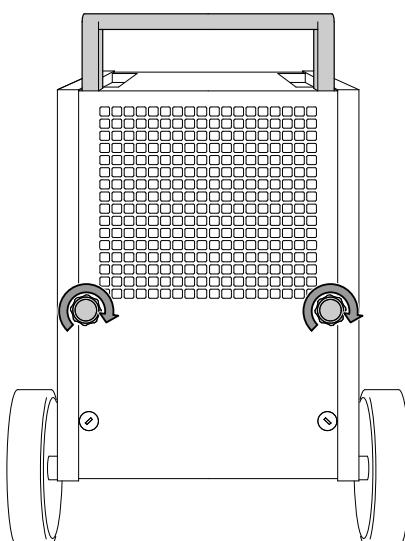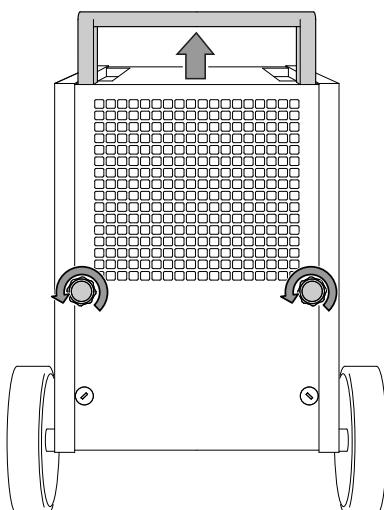

**Nakon** svakog transporta pridržavajte se sljedećih napomena:

- Uređaj nakon transporta postavite okomito.

### Skladištenje

**Prije** svakog skladištenja pridržavajte se sljedećih napomena:

- Ispustite preostali kondenzat iz uređaja i crijeva za odvod kondenzata (vidi poglavje Održavanje).
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Pustite da iscure možebitni ostaci kondenzirane vode.

Dok se ne koristite uređajem, održavajte sljedeće uvjete skladištenja:

- Uređaj skladištite samo u prostoriji površine veće od  $4\text{ m}^2$ .
- Uređaj čuvajte samo u prostorijama u kojima se ne nalazi nikakav izvor zapaljenja (npr. otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili električni grijач).
- Uređaj skladištite na suhom mjestu, zaštićenom od smrzavanja i vrućine.
- Uređaj skladištite u okomitom položaju, na mjestu zaštićenom od prašine i izravnog sunčeva zračenja.
- Uređaj po potrebi navlakom zaštite od ulaska prašine.
- Na uređaj nemojte stavlјati nikakve druge uređaje ni predmete kako biste izbjegli oštećenja uređaja.

## Montaža i puštanje u pogon

### Sadržaj isporuke


- 1 x uređaj
- 1 x filter zraka
- 1 x crijevo za odvod kondenzata, promjer: 19 mm
- 1 x upute

### Raspakiravanje uređaja

1. Otvorite kutiju i izvadite uređaj.
2. S uređaja uklonite svu ambalažu.
3. Potpuno odmotajte mrežni kabel. Pazite da mrežni kabel nije oštećen i nemojte ga oštetiti pri odmatanju.

## Puštanje u pogon

Pri postavljanju uređaja pazite na minimalan razmak od zidova i predmeta kako je opisano u poglavlju Tehnički prilog.

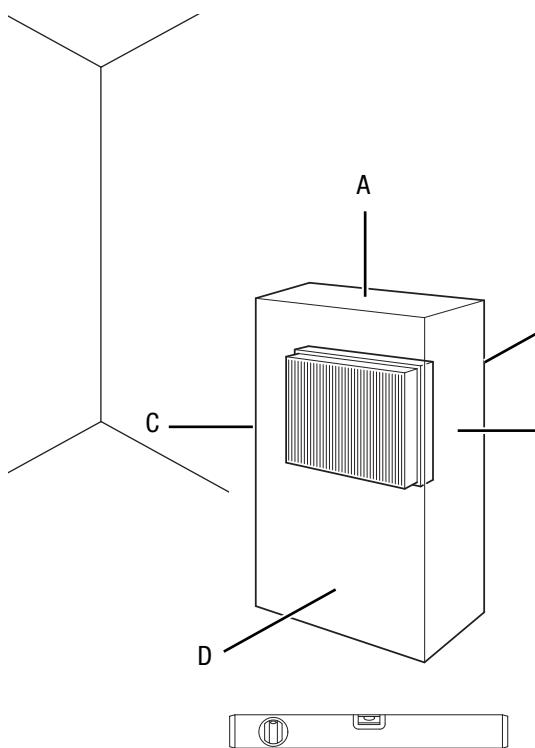


## Umetanje filtra zraka

### Napomena

Uređaj nemojte pogoniti bez umetnutog filtra zraka na ulazu za zrak!

Bez filtra zraka unutrašnjost uređaja jako je nečista. Na taj se način učinak može smanjiti, a uređaj oštetiti.

- Prije uključivanja pobrinite se da je filter zraka ugrađen.

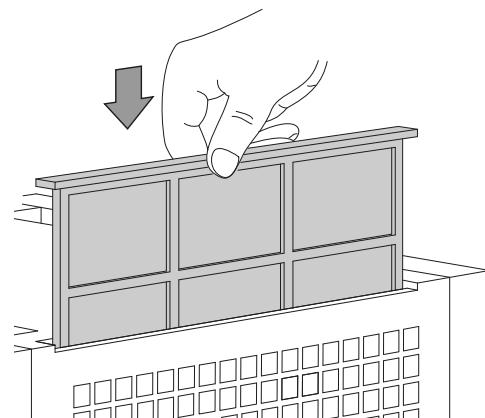

## Umetanje posude za kondenzat

- Uvjerite se da je plovak u posudi za kondenzat pravilno postavljen.
- Uvjerite se da je posuda za kondenzat prazna i pravilno postavljena.

## Ugradnja crpke za kondenzat (opcija)




### Informacija

Ako uređaj s crpkom za kondenzat preko sučelja TTKwic pogonite zajedno sa sušačem Qube, Qube uvijek mora biti uključen i spreman za rad kako bi crpka radila.


Ako interna crpka sušača Qubes ne radi, nakupljeni kondenzat u sušaču Qube može kroz usisna crijeva teći iz spremnika natrag u tlo.

1.

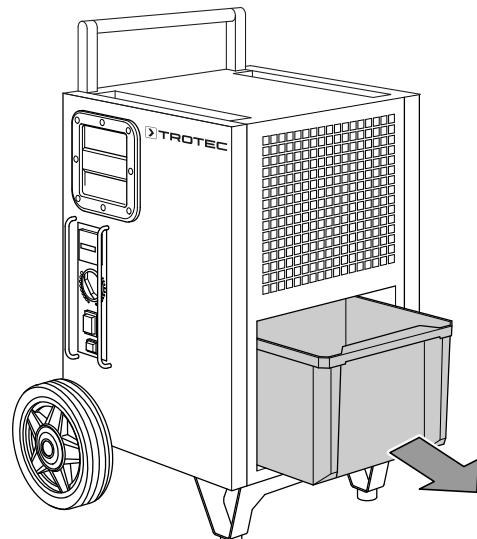


- Pri ponovnog puštanja uređaja u rad provjerite u kakvom je stanju mrežni kabel. Ako sumnjate u besprijekorno stanje, nazovite servisnu službu.
- Uređaj postavljajte samo u prostorije u kojima se ne mogu nakupiti eventualni gubitci rashladnog sredstva.
- Uređaj postavljajte samo u prostorije u kojima se ne nalazi nikakav izvor zapaljenja (npr. otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili električni grijač).
- Uređaj postavite u okomit i stabilan položaj na vodoravnu i stabilnu površinu.
- Pri polaganju mrežnog kabela odnosno ostalih električnih kabela, a posebno pri postavljanju uređaja u sredini prostorije, izbjegavajte mesta na kojima se možete spotaknuti. Upotrebljavajte kabelske mostove.
- Osigurajte da su produžni kabeli posve razmotani odnosno odmotani.
- Pri postavljanju uređaja održavajte dovoljan razmak od izvora topline.
- Pazite na to da zavjese ili drugi predmeti ne onemoguće strujanje zraka.
- Pri postavljanju uređaj lokalno osigurajte nadstrujnim zaštitnim uređajem (FI sklopkom) koji je u skladu s propisima.


2.

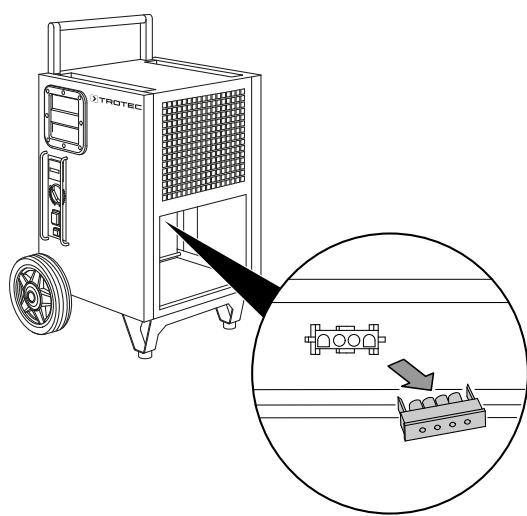


5.

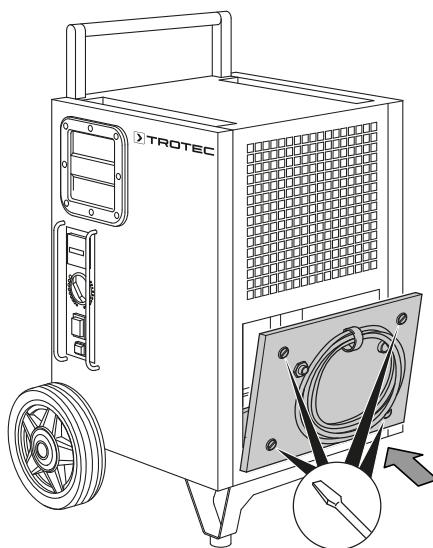


3.

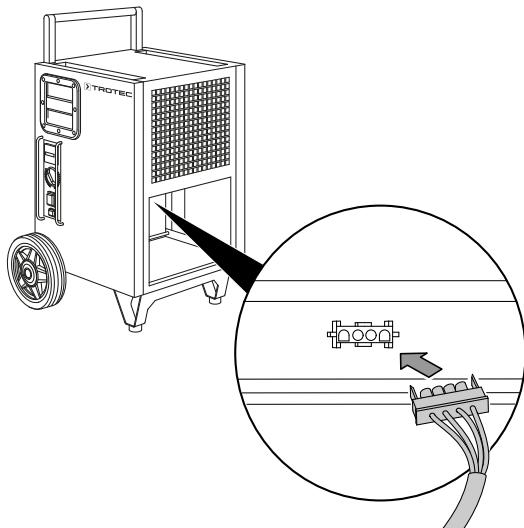


6.

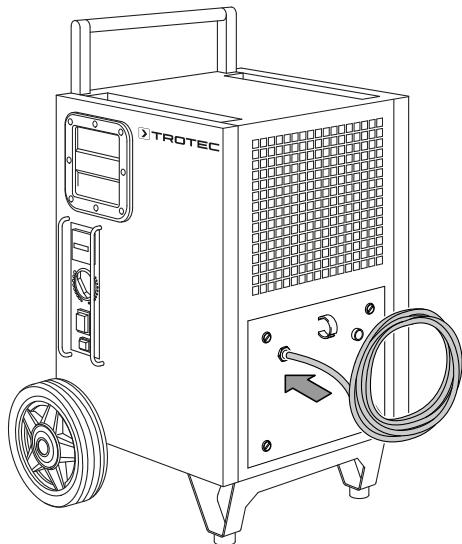

4.

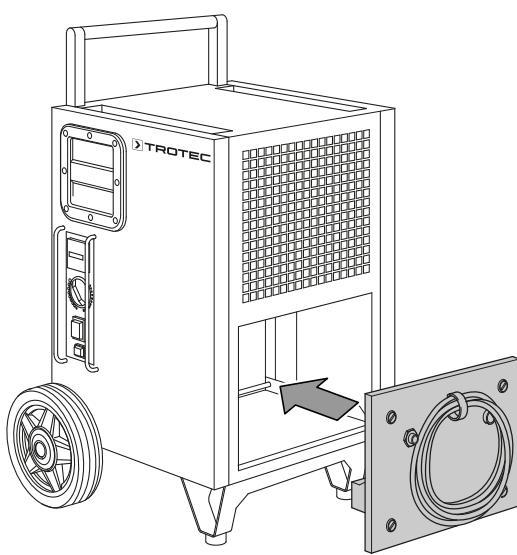

7.

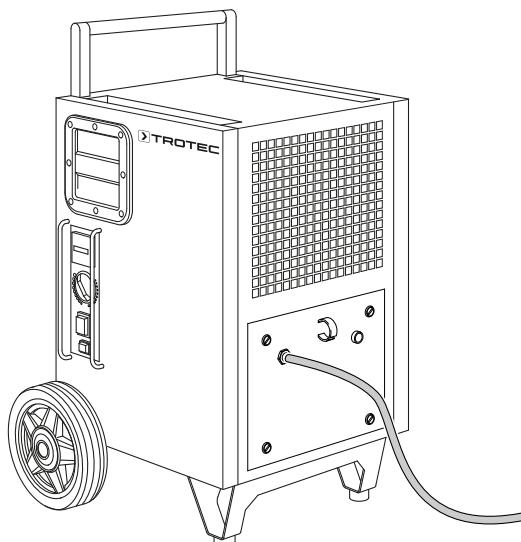


## Priklučivanje mrežnog kabela

- Mrežni utikač utaknite u propisno osiguranu mrežnu utičnicu.

## Rukovanje

### Upravljački element

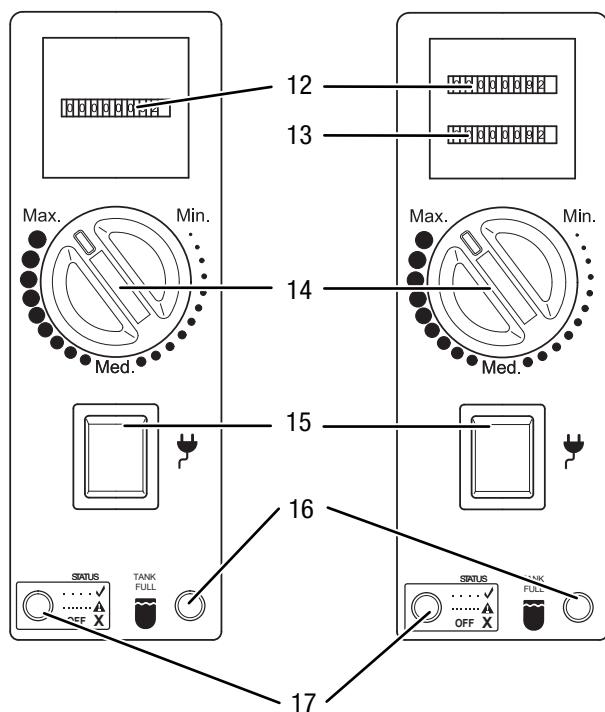

Br.	Naziv	Značenje
12	Brojač sati rada	Prikaz za sate rada
13	Brojač kilovatsati, s certifikatom MID (opcija)	Prikaz za potrošnju energije
14	Regulator	Odabir relativne vlažnosti zraka
15	Mrežna sklopka	Uključenje i isključenje uređaja; svijetli ako je uređaj uključen
16	LE-dioda Posuda za kondenzat	Prikazuje se ako je posuda za kondenzat puna ili ako nije ispravno umetnuta
17	LE-dioda Status	Prikazuje radni status i poruke o pogreškama



### Upozorenje na električni napon

Opasnost od električnog udara!

Uredaj nema zaštitu od vode.


Postoji opasnost od električnog udara!

Uredaj nikada ne upotrebljavajte u područjima u koje može ući voda koja kapa, prska ili teče, i nikada ga ne uranajte u vodu!

Uredaj je opcionalno opremljen upravljačkim elementom s dualnim brojačem (vidi sliku gore desno). Dualni brojač registrira sate rada i potrošnju energije te je certificiran u skladu s Direktivom MID (Direktiva o mjernim instrumentima 2004/22/EZ - Measuring Instruments Directive). Prikaz kilovatsati tvornički je umjeran i može se upotrebljavati za obračun. Za to se обратите servisnoj službi poduzeća Trotec.

LE-dioda *Status* (17) treperi jedanput u sekundi tijekom normalnog rada. Ako treperi brže ili trajno tj. ako uopće ne zasvjetli, možda je prisutna smetnja, vidi poglavlje Pogrješke i smetnje.

### Crpka za kondenzat (opcija)

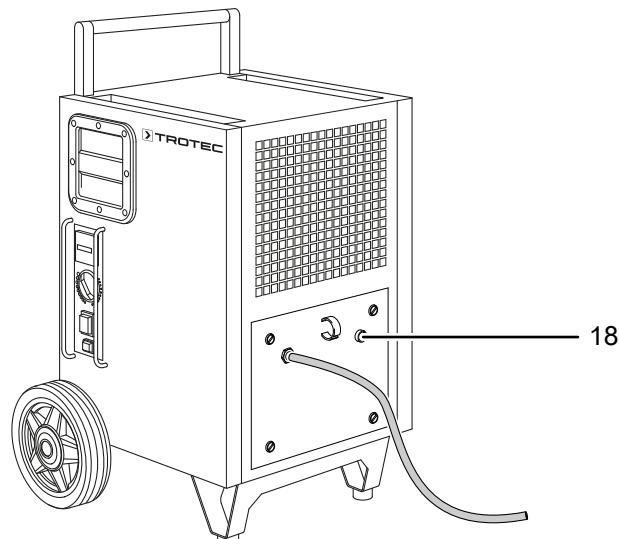

Br.	Naziv	Značenje
18	Tipka Crpka za kondenzat	Uključivanje i isključivanje crpke za kondenzat radi pražnjenja preostale vode

Uredaj opcionalno može raditi s crpkom za kondenzat (vidi poglavlje Ugradnja crpke za kondenzat (opcija)). Za to se обратите servisnoj službi poduzeća Trotec.

### Uključivanje uređaja i puštanje u pogon



#### Informacija

Imajte na umu da je uređaj nakon uključenja ili nakon postavljanja posude za kondenzat spremjan za rad tek nakon tri do pet minuta.

- Mrežni utikač utaknite u propisno osiguranu mrežnu utičnicu.
- Uredaj uključite na mrežnoj sklopici (15).
- Uvjerite se da mrežna sklopka (15) svijetli.
- Vlažnost zraka u prostoriji regulirajte regulatorom (14).


### Način rada - trajni pogon

Uredaj u trajnom pogonu zrak odvlažuje neprestano i neovisno o udjelu vlage. Za pokretanje trajnog pogona regulator (14) okrenite na Max.


## Rad s crijevom na priključku za kondenzat

Za dulju trajnu primjernu ili odvlaživanje bez nadzora na uređaj valja priključiti priloženo crijevo za odvod kondenzata.


- ✓ Priloženo je prikladno crijevo (promjer: 19 mm).
- ✓ Uređaj je isključen.
- 1. Uklonite posudu za kondenzat.

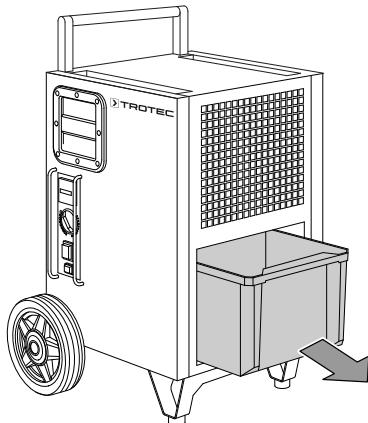


2. Oprugu gurnite natrag kako je prikazano na slici.

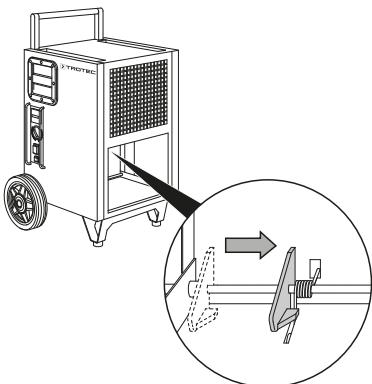

3. Provjerite dosjeda li crijevo ispravno na priključku. Vijčano ga učvrstite na priključak za uređaj kako je prikazano na slici.

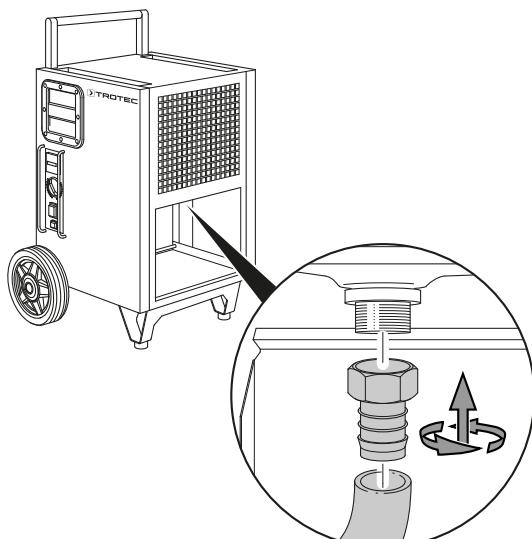

4. Drugi kraj crijeva odvedite u prikladan odvod (npr. odvod ili dovoljno veliku prihvatu posudu). Imajte na umu da se crijevo ne smije savijati.

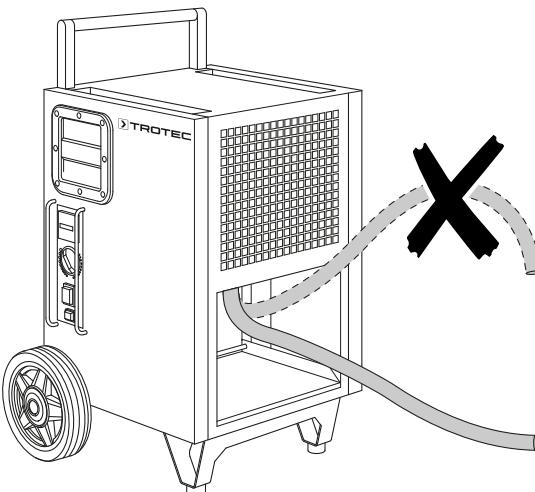

Ako kondenzat ponovno želite skupljati preko posude za kondenzat, uklonite crijevo. Pustite da se crijevo osuši prije skladištenja. Crijevo se može trajno priključiti u bilo kojem načinu rada.

## Automatsko odleđivanje

Ako je temperatura u prostoriji manja od 11 °C, isparivač se zaledi tijekom odvlaživanja. Uređaj tada provodi automatsko odleđivanje. Trajanje odleđivanja može varirati.

- Nemojte isključivati uređaj tijekom automatskog odleđivanja. Mrežni utikač nemojte izvući iz mrežne utičnice.

## Ograničenje temperature (zaštita od pregrijanja)

Uredaj je opremljen ograničenjem temperature. Tako se primjerice kompresor štiti od pregrijanja.

- Gornja granica temperature: +35 °C +/- 2 °C
- Donja granica temperature: -3 °C +/- 2 °C

Ako temperatura okoline postane veća ili manja od tih granica, uređaj automatski isključuje kompresor. To svojstvo štiti uređaj od preopterećenja jer je on pod ekstremnim opterećenjem u slučaju visokih temperatura i visoke vlažnosti zraka. Uz to sušenje na tako visokim temperaturama više nije ekonomično i sa sobom donosi opasnosti po inventar prostorije koju valja osušiti. Imajte na umu da isključenje radi s histerezom uključenja od -2 °C.



### Informacija

Kompresor se uvijek pokreće s odgodom. To služi za zaštitu kompresora i tako produljuje njegov vijek trajanja. Ako posudu za kondenzat izvadite iz uređaja te je nakon pražnjenja ponovno postavite, kompresor i ventilator ponovno će se uključiti s odgodom od otprilike 3 minute. Ta je odgoda aktivna i tijekom rada higrostata. Ako vlažnost zraka naraste iznad postavke na sklopci za predodabir, kompresor se ponovno uključi tek s vremenskom odgodom.

Ventilator radi neovisno o kompresoru. Kada se posuda za kondenzat izvadi, kompresor i ventilator isključuju se.

## Stavljanje izvan pogona



### Upozorenje na električni napon

Mrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrim rukama.

- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.
- Po potrebi ispraznite posudu za kondenzat.
- Uredaj očistite kako je opisano u poglaviju Održavanje.
- Uredaj uskladište kako je opisano u poglaviju Transport i skladištenje.

## Pribor koji se može naknadno naručiti



### Upozorenje

Upotrebljavajte samo pribor i dodatne uređaje koji su navedeni u uputama.

Uporaba drukčijeg alata ili pribora od onog preporučenog u uputama može značiti opasnost od ozljeda.

Naziv	Broj artikla
Filtar zraka TTK 175 S	7.160.000.007
Filtar zraka TTK 355 S	7.160.000.008
Crpka za kondenzat, vanjska	6.100.003.030
Zaštitni poklopac TTK 175 S	6.100.003.105
Zaštitni poklopac TTK 355 S	6.100.003.110

## Pogrješke i smetnje

Tijekom proizvodnje više puta provedeno je ispitivanje besprijekornog rada uređaja. Ako se unatoč tome pojave smetnje u radu, uređaj provjerite prema sljedećem popisu.

### Napomena

Nakon svih radova održavanja i popravljanja pričekajte najmanje 3 minuta. Tek zatim ponovno uključite uređaj.

### Uredaj se ne pokreće:

- Provjerite mrežni priključak.
- Provjerite jesu li mrežni kabel i mrežni utikač oštećeni.
- Provjerite lokalno osiguranje mreže.
- Provjerite razinu napunjenošću posude za kondenzat te je ispraznite ako je potrebno. Ne smije zasvjetili LE-dioda *Posuda za kondenzat* (16).
- Provjerite je li posuda za kondenzat pravilno postavljena.
- Provjerite temperaturu u prostoriji. Pridržavajte se dopuštenog radnog područja uređaja u skladu s tehničkim podatcima.

### Uredaj radi, ali ne stvara se kondenzat:

- Provjerite temperaturu u prostoriji. Pridržavajte se dopuštenog radnog područja uređaja u skladu s tehničkim podatcima.
- Uvjerite se da relativna vlažnost zraka u prostoriji odgovara tehničkim podatcima.
- Provjerite je li filter zraka uprljan. Ako je potrebno, očistite ili zamjenite filter zraka.
- Provjerite je li izmjenjivač topline izvana uprljan (vidi poglavje Održavanje). Neka specijalizirani servis ili poduzeće Trotec očiste uprljani izmjenjivač topline.
- Uredaj po potrebi provodi automatsko odleđivanje. Tijekom automatskog odleđivanja ne odvija se odvlaživanje.

**Uredaj je glasan odnosno vibrira:**

- Provjerite je li uređaj postavljen uspravno i stabilno.

**Kondenzat istječe:**

- Provjerite propušta li uređaj.

**Kompresor se ne pokreće:**

- Provjerite temperaturu u prostoriji. Pridržavajte se dopuštenog radnog područja uređaja u skladu s tehničkim podatcima.
- Provjerite je li se aktivirala zaštita kompresora od pregrijanja. Uredaj odvojite od električne mreže i pustite da se hlađi otrplike 10 minuta prije nego što ga ponovno priključite na električnu mrežu.
- Uredaj po potrebi provodi automatsko odleđivanje. Tijekom automatskog odleđivanja ne odvija se odvlaživanje.

**Uredaj se jako zagrijava, glasan je ili gubi snagu:**

- Provjerite jesu li ulazi za zrak i filter zraka uprljani. Uklonite vanjsku prljavštinu.
- Provjerite je li uređaj izvana uprljan (vidi poglavlje Održavanje). Neka uprljanu unutrašnjost uređaja očisti specijalizirani servis za rashladnu i klimatizacijsku tehniku ili poduzeće Trotec.

**Uredaj nakon provjere ne funkcioniра bespriječorno:**

Obratite se servisnoj službi. Po potrebi uređaj odnesite na popravak u specijalizirani servis za rashladnu i klimatizacijsku tehniku ili u poduzeće Trotec.

**Kodovi pogrešaka**

LE-dioda *Status* (17) može tijekom rada prikazati sljedeća stanja:

Poruka o pogrešci	Značenje	Pomoć
1x zasvjetli u sekundi	Normalan rad	Nije potrebno uklanjanje
5x zasvjetli u sekundi	Temperatura je ispod ili iznad granice.	Temperatura bi se morala nalaziti unutar područja radne temperature, vidi tehničke podatke.
	Vlažnost zraka postigla je točku uključenja.	Uredaj će se ponovno uključiti kada se prekorači namještena vlažnost zraka.
Trajno svijetli	Prisutan je opći problem.	Obratite se servisnoj službi.
Ne svijetli		

## Održavanje

## Intervali održavanja

Interval održavanja i njege	prije svakog puštanja u pogon	po potrebi	najmanje svaka 2 tjedna	najmanje svaka 4 tjedna	najmanje svakih 6 mjeseci	najmanje godišnje
Provjerite prljavštinu i strana tijela u usisnim i ispusnim otvorima te ih očistite ako je potrebno	X			X		
Vanjsko čišćenje		X				X
Vizualna provjera unutrašnjosti uređaja radi prljavštine		X				X
Provjerite prljavštinu i strana tijela na filtru zraka te ga očistite ili zamjenite ako je potrebno	X		X			
Zamjenite filter zraka					X	
Provjerite radi oštećenja	X					
Provjerite učvrsne vijke		X				X
Probni rad						X
Ispraznite posudu za kondenzat i/ili crijevo za ispuštanje kondenzata		X				

## Zapisnik o održavanju i njezi

Tip uređaja: .....

Broj uređaja: .....

Interval održavanja i njege	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Provjerite prljavštinu i strana tijela u usisnim i ispusnim otvorima te ih očistite ako je potrebno																
Vanjsko čišćenje																
Vizualna provjera unutrašnjosti uređaja radi prljavštine																
Provjerite prljavštinu i strana tijela na filtru zraka te ga očistite ili zamjenite ako je potrebno																
Zamjenite filter zraka																
Provjerite radi oštećenja																
Provjerite učvrsne vijke																
Probni rad																
Ispraznite posudu za kondenzat i/ili crijevo za ispuštanje kondenzata																
Napomene																

1. Datum: .....	2. Datum: .....	3. Datum: .....	4. Datum: .....
Potpis: .....	Potpis: .....	Potpis: .....	Potpis: .....
5. Datum: .....	6. Datum: .....	7. Datum: .....	8. Datum: .....
Potpis: .....	Potpis: .....	Potpis: .....	Potpis: .....
9. Datum: .....	10. Datum: .....	11. Datum: .....	12. Datum: .....
Potpis: .....	Potpis: .....	Potpis: .....	Potpis: .....
13. Datum: .....	14. Datum: .....	15. Datum: .....	16. Datum: .....
Potpis: .....	Potpis: .....	Potpis: .....	Potpis: .....

## Radovi prije početka održavanja

### **Upozorenje na električni napon**

Mrežni utikač nemojte dodirivati vlažnim ili mokrim rukama.

- Isključite uređaj.
- Mrežni kabel izvucite iz utičnice tako da ga uhvatite za utikač.

### **Upozorenje na električni napon**

**Radnje, koje zahtijevaju otvaranje kućišta, smiju provoditi samo ovlašteni specijalizirani servisi ili poduzeće Trotec.**

## Motorni radni kondenzator

### **Napomena**

**Nakon 10.000 sati rada valja zamijeniti motorni radni kondenzator!**

## Optok rashladnog sredstva

### TTK 175 S

#### **Opasnost**

#### **Prirodno rashladno sredstvo propan (R290)!**

H220 – Vrlo lako zapaljivi plin.

H280 – Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.

P210 – Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.

P377 – Požar zbog istjecanja plina: ne gasiti ako nije moguće sa sigurnošću zaustaviti istjecanje.

P410+P403 – Zaštiti od sunčevog svjetla. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.

### TTK 355 S

#### **Opasnost**

#### **Rashladno sredstvo R454C!**

H221 – Zapaljivi plin.

H280 – Sadrži stlačeni plin; zagrijavanje može uzrokovati eksploziju.

P210 – Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.

P381 – U slučaju istjecanja ukloniti sve izvore paljenja.

P403 – Skladištiti na dobro prozračenom mjestu.

- Cjelokupni optok rashladnog sredstva predstavlja hermetički zatvoren sustav koji ne zahtijeva održavanje, a održavanje odnosno popravljanje smiju provoditi samo specijalni servisi za rashladnu i klimatizacijsku tehniku ili poduzeće Trotec.

## Sigurnosni znakovi i znakovi na uređaju


Redovito provjeravajte sigurnosne znakove i znakove na uređaju. Zamijenite nečitljive sigurnosne znakove!

### **Čišćenje kućišta**

Kućište očistite navlaženom mekom krpom koja ne ostavlja vlakna. Pazite da u unutrašnjost uređaja ne uđe vlaga. Pazite da vlaga ne može doći u dodir s električnim komponentama. Krupu nemojte navlaživati agresivnim sredstvima za čišćenje kao što su raspršivači, otapala, sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol i sredstva za ribanje.

## Vizualna provjera unutrašnjosti uređaja radi prljavštine

1. Uklonite filter zraka.
2. Džepnom svjetiljkicom posvijetlite u otvore uređaja.
3. Provjerite je li unutrašnjost uređaja uprljana.
4. Ako uočite debeo sloj prašine, neka unutrašnjost uređaja očisti specijalizirani servis za rashladnu i klimatizacijsku tehniku ili poduzeće Trotec.
5. Ponovno postavite filter zraka.

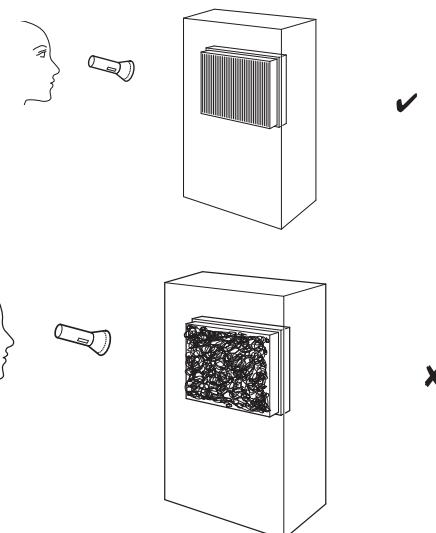


## Čišćenje filtra zraka

### Napomena


Uvjerite se da filter zraka nije istrošen niti oštećen. Uglovi i bridovi filtra zraka ne smiju biti deformirani niti zaobljeni. Prije nego što ponovno postavite filter zraka, uvjerite se da je neoštećen i suh!

Filtar zraka valja očistiti čim se upravlja. To se očituje primjerice smanjenim učinkom (vidi poglavlje Pogrješke i smetnje).

1. Filter zraka izvadite iz uređaja.

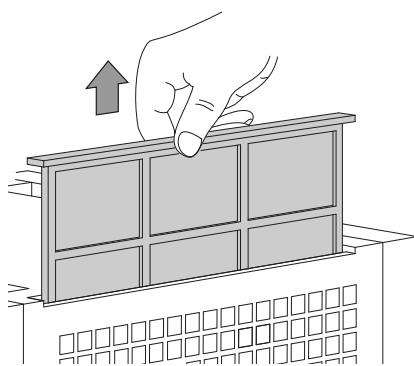

2. Filter očistite mekom, lagano navlaženom krpom koja ne ostavlja vlakna. Ako je filter jako nečist, očistite ga topлом vodom pomiješanom s neutralnim sredstvom za čišćenje.

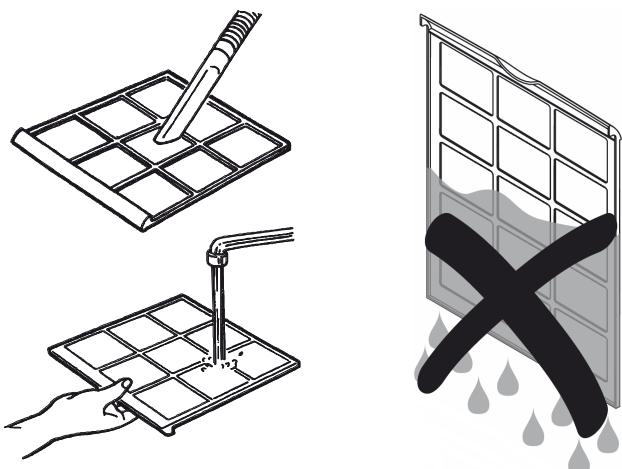

3. Pustite da se filter potpuno osuši. U uređaj nemojte stavljati mokar filter!
4. Filter zraka ponovno umetnite u uređaj.

## Pražnjenje posude za kondenzat




### Informacija


Kompresor se uvijek pokreće s odgodom. To služi za zaštitu kompresora i tako produljuje njegov vijek trajanja. Ako posudu za kondenzat izvadite iz uređaja te je nakon pražnjenja ponovno postavite, kompresor i ventilator ponovno će se uključiti s odgodom od otprilike 3 minute. Ta je odgoda aktivna i tijekom rada higrostata. Ako vlažnost zraka naraste iznad postavke na sklopci za predodabir, kompresor se ponovno uključi tek s vremenskom odgodom.

Ventilator radi neovisno o kompresoru. Kada se posuda za kondenzat izvadi, kompresor i ventilator isključuju se.


1.




2.

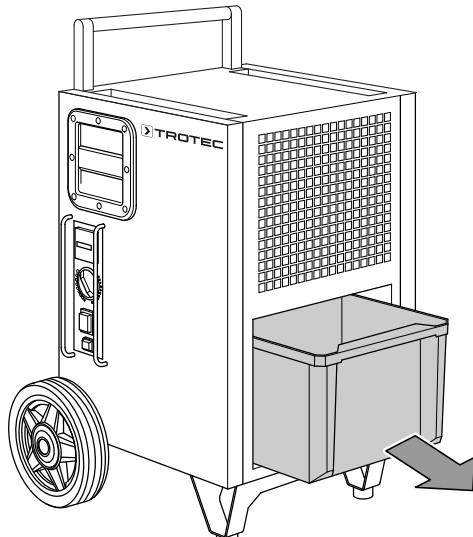

3.

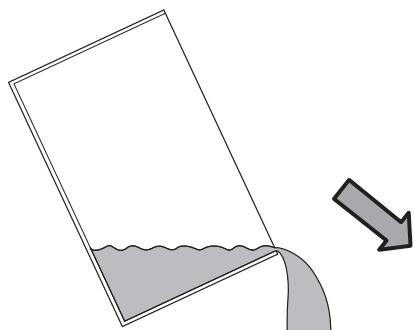

4.

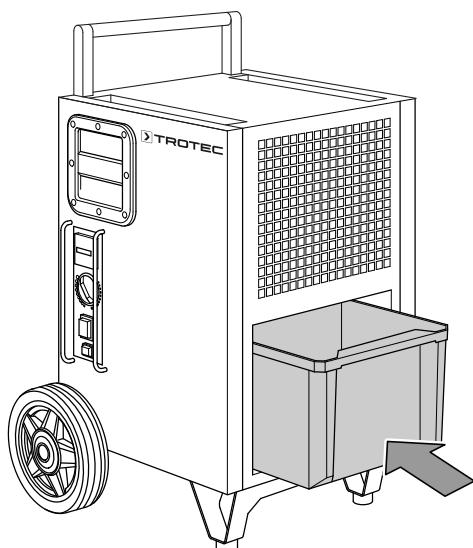

Ako je posuda za kondenzat puna ili nije ispravno umetnuta, svijetli LE-dioda *Posuda za kondenzat* (16). Isključuju se kompresor i ventilator.

### Radovi nakon održavanja

Ako želite dalje upotrebljavati uređaj:

- Ponovno priključite uređaj tako da mrežni utikač utaknete u mrežnu utičnicu.

Ako dulje vrijeme nećete upotrebljavati uređaj:

- Uređaj uskladištitte kako je opisano u poglavlju Transport i skladištenje.

**Tehnički prilog****Tehnički podatci**


Parametar	Vrijednost		
Model	TTK 175 S	TTK 175 S	TTK 355 S
Broj artikla	1.120.000.157	1.120.000.159	1.120.000.163
Učinak odvlaživanja @ 30 °C / 80 % r.vl.	40 l / 24 h	40 l / 24 h	55 l / 24 h
Učinak odvlaživanja, maks.	50 l / 24 h	50 l / 24 h	70 l / 24 h
Radno područje (temperatura)	5 °C - 32 °C	5 °C - 32 °C	5 °C - 32 °C
Radno područje relativne vlažnosti zraka	50 % - 90 % r.vl.	50 % - 90 % r.vl.	50 % - 90 % r.vl.
Dopušteni tlak, maks.	3,0 MPa	3,0 MPa	3,0 MPa
Tlak na usisnoj strani	0,6 MPa	0,6 MPa	0,6 MPa
Tlak na izlaznoj strani	2,1 MPa	2,1 MPa	2,2 MPa
Volumni protok zraka	580 m <sup>3</sup> /h	580 m <sup>3</sup> /h	490 m <sup>3</sup> /h
Mrežni priključak	220-240 V / 50 Hz	110 / 230 V ~ 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Snaga, maks.	0,6 kW	0,6 kW	1,4 kW
Nazivna struja	2,8 A	5,7 / 2,7 A	6,1 A
Vrsta zaštite	IPX0	IPX0	IPX0
Posuda za vodu, prihvatan volumen	6 l	6 l	6 l
Rashladno sredstvo	R290 (propan)	R290 (propan)	R454C (fluorirani staklenički plin)
Količina rashladnog sredstva	150 g	150 g	650 g
Faktor globalnog zatopljenja	3	3	146
Ekvivalent CO <sub>2</sub>	0,00045 t	0,00045 t	0,09490 t
Razina zvučnog tlaka LpA (1 m; u skladu s DIN 45635-01-KL3)	52 dB(A)	52 dB(A)	54 dB(A)
Dimenzije (duljina x širina x visina)	390 x 380 x 643 mm	390 x 380 x 643 mm	390 x 380 x 725 mm
Minimalni razmak od zidova/predmeta	gore (A): 50 cm straga (B): 50 cm bočno (C): 50 cm sprijeda (D): 50 cm		
Težina	35 kg	39 kg	39 kg

## Shema sklopa TTK 175 S / TTK 355 S s 220 - 240V

S brojačem sati rada

### WIRING DIAGRAM WITH TIME COUNTER (FACTORY VERSION)

Wiring diagram with tank present & full tank & condensates pump & pressure switch resetting the PCB  
 With the LED in JP11, the ambient temperature monitoring probe is active and in this mode a 3 min. delay is set during startup  
 Hour counter just counting the compressor operation time

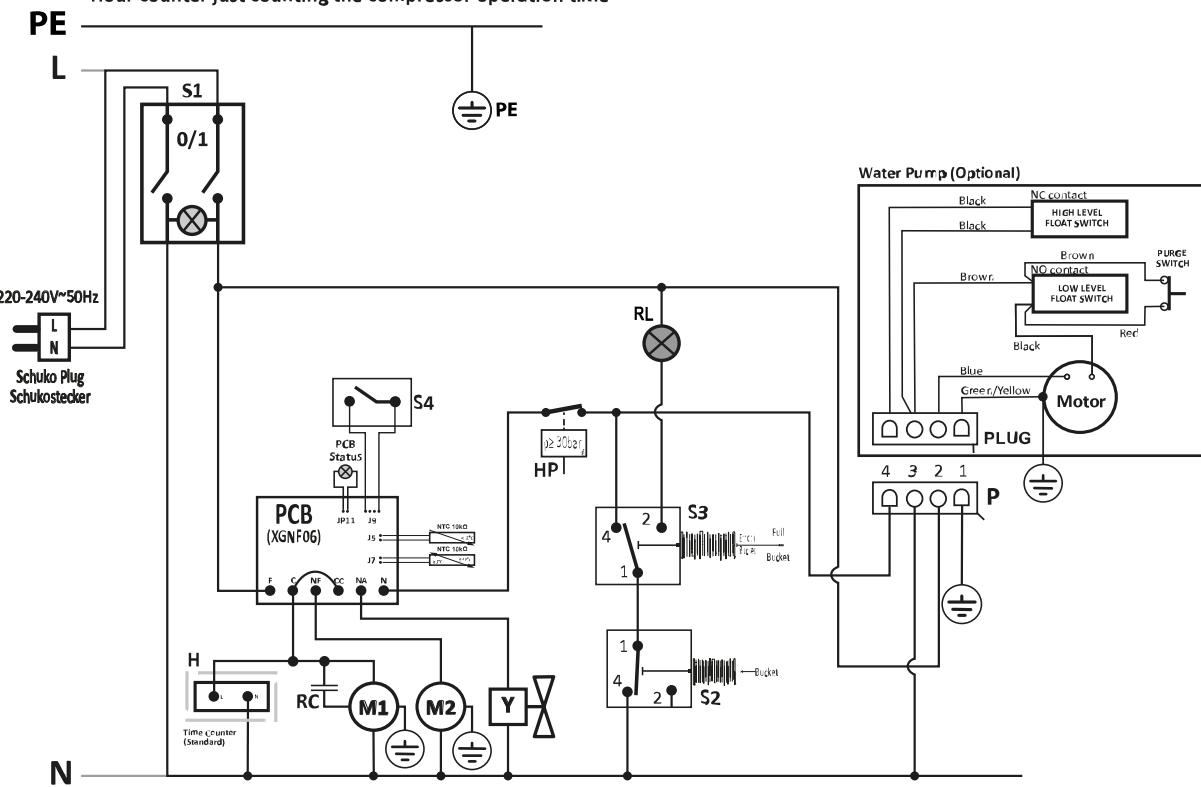

**PE** -zaštitni vodič

**N** -neutralni vodič

**L** -faza

**S1** -glavna sklopka

**S2** -mikrosklopka (prisutnost spremnika)

**S3** -mikrosklopka (posuda puna)

**S4** -higrostat

**RL** -signalna žaruljica „crvena“ (posuda puna)

**M1** -kompresor

**M2** -motor ventilatora

**Y** -magnetni ventil odleđivanja

**RC** -motorni radni kondenzator

**H** -brojač sati rada


**P** -crpka za vodu utičnica

**HP** -visokotlačna sklopka

S brojačem sati rada i brojačem u skladu s Direktivom MID

## WIRING DIAGRAM PREPARED FROM FACTORY TO CONNECT DUAL COUNTER: ENERGY AND TIME (OPTIONAL)

Wiring diagram, with tank present & full tank & condensates pump & pressure switch resetting the PCB  
With the LED in JP11, the ambient temperature monitoring probe is active and in this mode a 3 min. delay is set during startup  
Counter counting energy and time downstream, the main switch

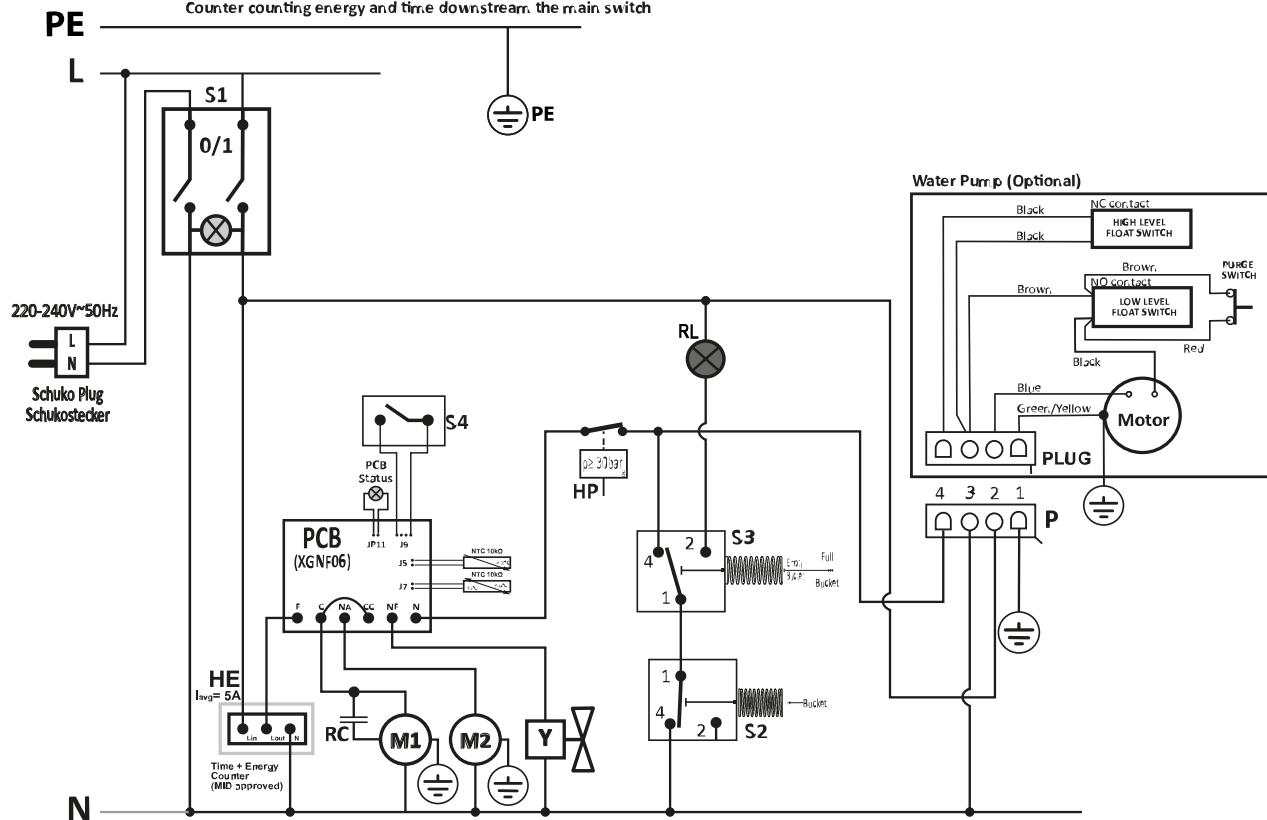

**PE** -zaštitni vodič

**N** -neutralni vodič

**L** -faza

**S1** -glavna sklopka

**S2** -mikrosklopka (prisutnost spremnika)

**S3** -mikrosklopka (posuda puna)

**S4** -higrostat

**RL** -signalna žaruljica „crvena“ (prisutnost spremnika)

**M1** -kompresor

**M2** -motor ventilatora

**Y** -magnetični ventil odleđivanja

**RC** -motorni radni kondenzator

**HE** -brojač sati rada i brojač energije (opcija)

**P** -crpka za vodu utičnica

**HP** -visokotlačna sklopka

## Shema sklopa TTK 175 S s 110V


S brojačem sati rada

### WIRING DIAGRAM WITH TIME COUNTER (FACTORY VERSION)

Wiring diagram with tank present & full tank & condensates pump & pressure switch resetting the PCB  
With the LED in JP11, the ambient temperature monitoring probe is active and in this mode a 3 min. delay is set during startup  
Hour counter just counting the compressor operation time

**NOTE:** Wiring is prepared to connect both Time Counter as well as Time & Energy Counter

**PE**

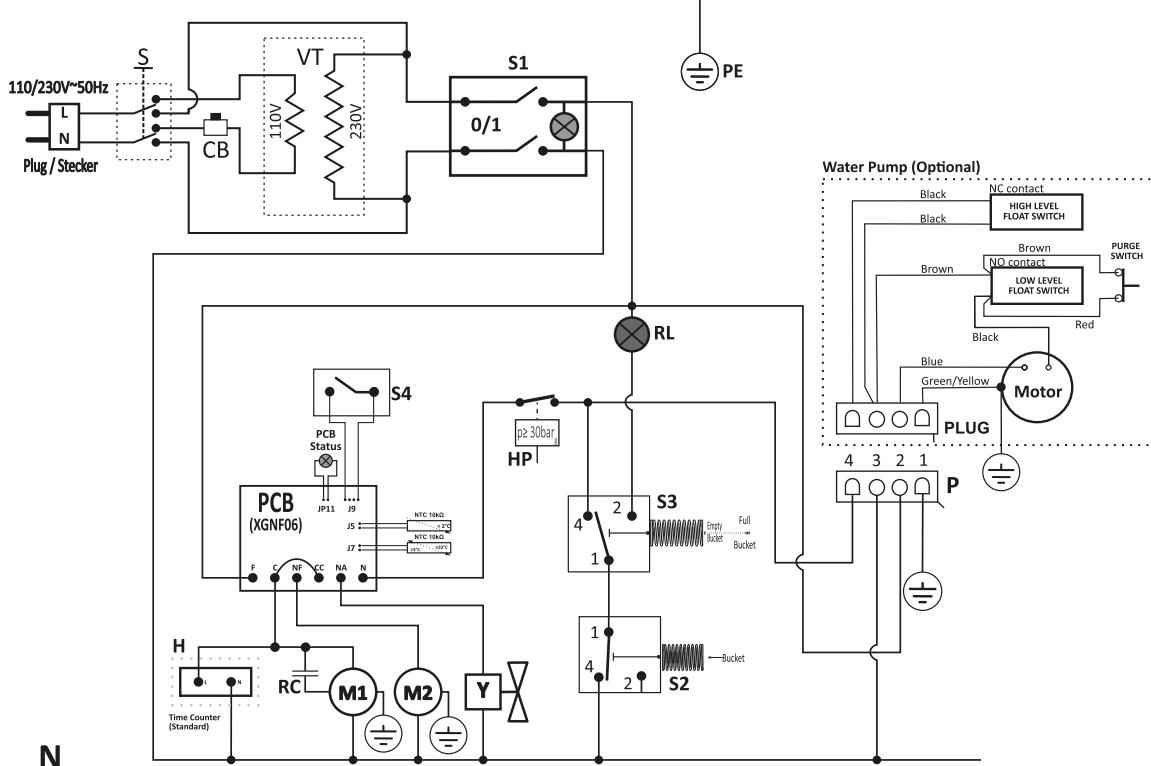

**PE - zaštitni vodič**

**N - neutralni vodič**

**L - faza**

**S1 - glavna sklopka**

**S2 - mikrosklopka (prisutnost spremnika)**

**S3 - mikrosklopka (posuda puna)**

**S4 - higrostat**

**RL - signalna žaruljica „crvena“ (posuda puna)**

**M1 - kompresor**

**M2 - motor ventilatora**

**Y - magnetni ventil odleđivanja**

**RC - motorni radni kondenzator**

**H - brojač sati rada**

**P - crpka za vodu utičnica**

**HP - visokotlačna sklopka**

**S - prekidač napona**

**VT - pretvarač napona**

**CB - zaštitna sklopka**


S brojačem sati rada i brojačem u skladu s Direktivom MID

### WIRING DIAGRAM PREPARED FROM FACTORY TO CONNECT DUAL COUNTER: ENERGY AND TIME (OPTIONAL)

Wiring diagram with tank present & full tank & condensates pump & pressure switch resetting the PCB  
With the LED in JP11, the ambient temperature monitoring probe is active and in this mode a 3 min. delay is set during startup  
Counter counting energy and time downstream the main switch

**NOTE:** Wiring is prepared to connect both Time Counter as well as Time & Energy Counter

**PE**

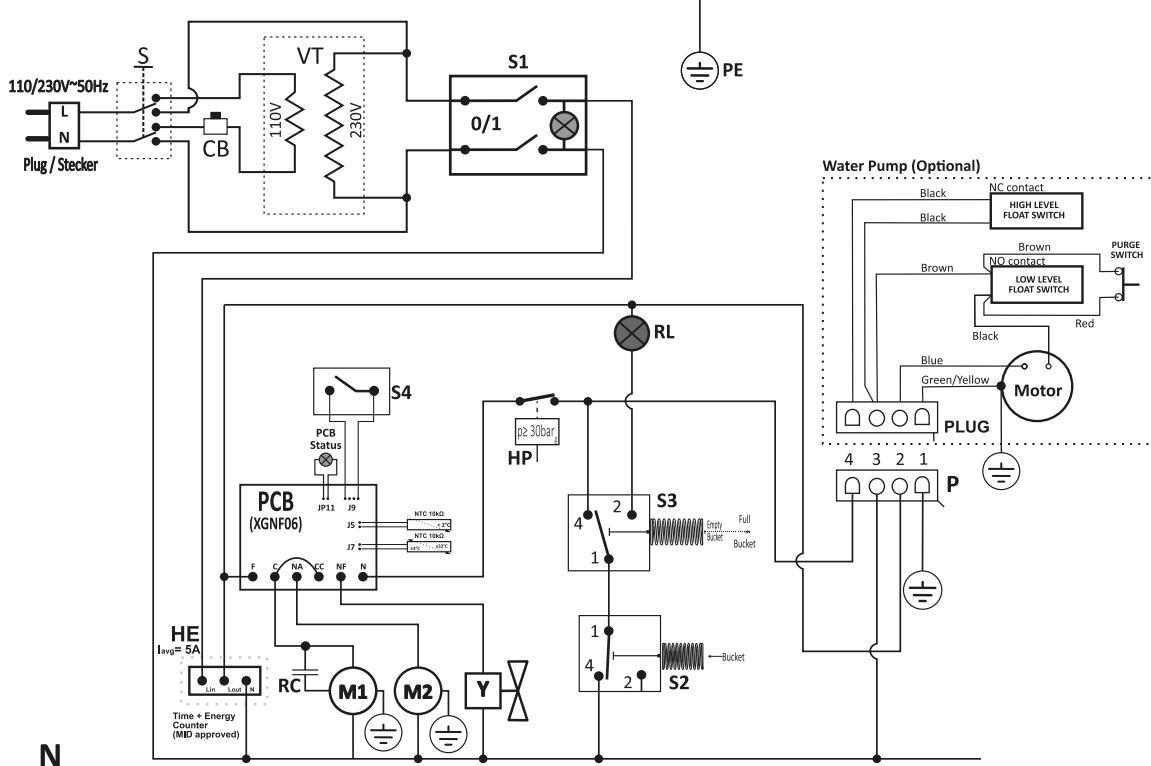

**PE - zaštitni vodič**

**N - neutralni vodič**

**L - faza**

**S1 - glavna sklopka**

**S2 - mikrosklopka (prisutnost spremnika)**

**S3 - mikrosklopka (posuda puna)**

**S4 - higrostat**

**RL - signalna žaruljica „crvena“ (posuda puna)**

**M1 - kompresor**

**M2 - motor ventilatora**

**Y - magnetni ventil odleđivanja**

**RC - motorni radni kondenzator**

**HE - brojač sati rada i brojač energije (opcija)**

**P - crpka za vodu utičnica**

**HP - visokotlačna sklopka**

**S - prekidač napona**


**VT - pretvarač napona**

**CB - zaštitna sklopka**

**Eksplozivni crtež**

**Informacija**

Brojevi pozicija rezervnih dijelova razlikuju se od brojeva pozicija sastavnih elemenata u uputama.

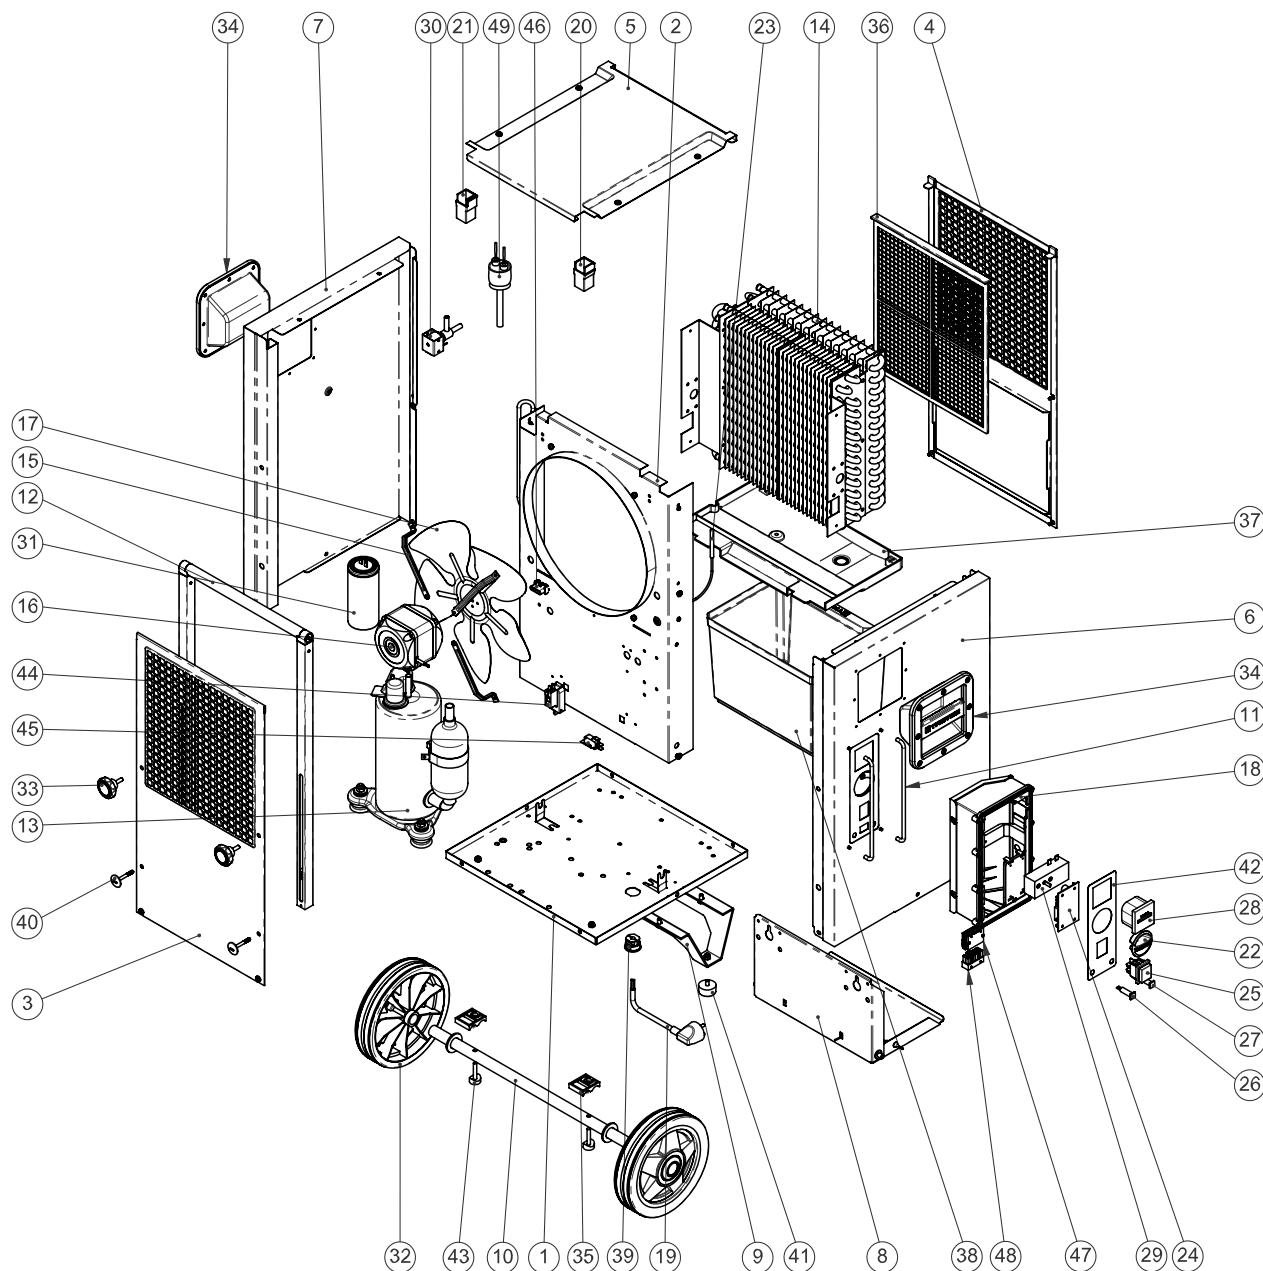

**Popis rezervnih dijelova**

<b>Br.</b>	<b>Rezervni dio</b>	<b>Br.</b>	<b>Rezervni dio</b>	<b>Br.</b>	<b>Rezervni dio</b>
1	Baseplate	18	Control's box	35	Axle's saddle
2	Main frame	19	Power supply cable	36	Dust Filter
3	Air inlet grille	20	Right tubular sliding guide	37	Condensates water pan
4	Air outlet grille	21	Left tubular sliding guide	38	Water Tank
5	Top panel	22	Humidistat knob	39	Cable gland
6	Control's side panel	23	Defrost sensor	40	Handle security pin
7	Left panel	24	Electronic controller	41	Rubber feet
8	Water tank baseplate (complete set)	25	Main switch	42	Control panel sticker
9	Structural foot	26	Electronic controller status LED	43	Axle's saddle spacer
10	Wheel's axle	27	Tank full alarm lamp	44	Mechanical switch set
11	Control's protection bars	28	Time counter	45	Microswitch
12	Handle	29	Hygrostat	46	Condensates pump socket
13	Compressor	30	Defrost valve coil	47	Control's box internal wiring
14	Heat exchanger	31	Running capacitor	48	Unit's internal wiring
15	Fan motor brackets	32	Wheel	49	Pressure switch
16	Fan motor	33	Star type knob		
17	Fan blade	34	Plastic Handle		

## Uklanjanje

Ambalažni materijal uvijek zbrinite ekološki prihvatljivo i u skladu s lokalnim propisima o zbrinjavanju.



Simbol prekrižene kante za smeće na električnom ili elektroničkom otpadnom uređaju potječe iz Direktive 2012/19/EU. On kazuje da se taj uređaj na kraju životnog vijeka ne smije zbrinjavati preko kućnog otpada. Za besplatan povrat postoje skupljalista starih električnih i elektroničkih uređaja u vašoj blizini. Adrese možete dobiti u svojoj gradskoj odnosno općinskoj upravi. Na mrežnoj stranici <https://hub.trotec.com/?id=45090> možete se informirati o ostalim mogućnostima povrata u brojim državama članicama EU-a. U suprotnom se obratite ovlaštenom poduzeću za oporabu otpadne električne i elektroničke opreme u vašoj zemlji.

Zasebnim skupljanjem otpadne električne i elektroničke opreme valja omogućiti ponovnu uporabu, uporabu materijala odnosno ostale oblike uporabe starih uređaja te izbjegći negativne posljedice pri zbrinjavanju opasnih tvari koje se možda nalaze u tim uređajima i koje mogu utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje.

### TTK 175 S

Rashladno sredstvo propan, koje se nalazi u uređaju, uklonite preko poduzeća s odgovarajućim certifikatom u skladu s nacionalnim zakonodavstvom (Europski katalog otpada 160504).

### TTK 355 S

Uredaj radi s fluoriranim stakleničkim plinom koji može biti opasan po okoliš i doprinijeti globalnom zagrijavanju ako dospije u atmosferu.

Ostale informacije pronaći ćete na tipskoj pločici.

Rashladno sredstvo koje se nalazi u uređaju uklonite u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

## Izjava o sukladnosti

Prijevod originalne izjave o sukladnosti u smislu Direktive EZ o strojevima 2006/42/EZ Prilog II. dio 1 odjeljak A

Mi, Trotec GmbH, ovime pod punom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod naveden u nastavku razvijen, konstruiran i proizведен u skladu sa zahtjevima Direktive o strojevima u verziji 2006/42/EZ.

**Model proizvoda / proizvod:** TTK 175 S  
TTK 355 S

**Tip proizvoda:** odvlaživač zraka

**Godina proizvodnje od:** 2023

### Odgovarajuće direktive EU-a:

- 2011/65/EU
  - 2012/19/EU
  - 2014/30/EU
  - 2015/863/EU
- IEC 60335-1:2010
- IEC 60335-1:2010/A1:2013/A2:2016
- IEC 60335-2-40:2018
- IEC 61000-3-2:2018
- IEC 61000-3-2:2018/A1:2020
- IEC 61000-3-3:2013
- IEC 61000-3-3:2013/A1:2017
- IEC 61000-3-3:2013/A2:2021

### Primjenjene usklađene norme:

- EN 60335-1:2012
- EN 60335-1:2012/A15:2021
- EN 60335-2-40:2003
- EN 60335-2-40:2003/A1:2006
- EN 60335-2-40:2003/A2:2009
- EN 60335-2-40:2003/A11:2004
- EN 60335-2-40:2003/A12:2005
- EN 60335-2-40:2003/A13:2012/AC:2013
- EN 60335-2-40:2003/AC:2006
- EN 60335-2-40:2003/AC:2010

### Primjenjene nacionalne norme i tehničke specifikacije:

- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN IEC 61000-3-2:2019
- EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
- EN 60335-1:2012/A1:2019
- EN 60335-1:2012/A2:2019
- EN 60335-1:2012/A14:2019
- EN 61000-3-3:2013/A1:2019

### Proizvođač i ime osobe odgovorne za tehničku dokumentaciju:

Trotec GmbH

Grebener Straße 7, D-52525 Heinsberg

Telefon: +49 2452 962-400

E-pošta: info@trotec.de

### Mjesto i datum izdavanja:

Heinsberg, 01.08.2023



Joachim Ludwig, direktor

**Trotec GmbH**

Grebener Str. 7  
D-52525 Heinsberg  
+49 2452 962-400  
+49 2452 962-200  
[info@trotec.com](mailto:info@trotec.com)  
[www.trotec.com](http://www.trotec.com)